



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 26-Д от 20.05.08 года

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»**

214013, г. Смоленск, Тульский пер., д. 12

«УТВЕРЖДАЮ»



Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»
И.Г. Пономарев

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

№ 3070 от 10 апреля 2012 года

Заявитель и его адрес: «Lion Chemtech Co., Ltd.», 41-5 Moonpyong-Dong, Daeduk-Gu, Daejeon, Korea («Лион Кемтек Ко., Лтд.», 41-5 Мунпайонг-Донг, Даедук-Гу, Даеджон, Корея) (район, улица, дом)

Изготовитель и его адрес: «Lion Chemtech Co., Ltd.», 41-5 Moonpyong-Dong, Daeduk-Gu, Daejeon, Korea («Лион Кемтек Ко., Лтд.», 41-5 Мунпайонг-Донг, Даедук-Гу, Даеджон, Корея)

Основание для проведения экспертизы: Заявка вх.№ 4071 от 09.04.2012г.

Состав экспертных материалов: Заявка, заявление; протоколы испытаний № 4/03-486 от 28.03.2012 г. Испытательная лаборатория ООО «Микрон» (Атт. Аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.764), декларация о соответствии, сертификат, регистрация фирмы в налоговом органе, доверенность на право представлять интересы предприятия.

Установлено: Плиты, листы, изделия из искусственного камня марки «Tristone» - производимые фирмой «Lion Chemtech Co., Ltd.», 41-5 Moonpyong-Dong, Daeduk-Gu, Daejeon, Korea («Лион Кемтек Ко., Лтд.», 41-5 Мунпайонг-Донг, Даедук-Гу, Даеджон, Корея), по результатам проведенных испытаний типовых представителей образцов – Плиты, листы, изделия из искусственного камня марки «Tristone», область применения: Для изготовления столешниц, моек, разделочных досок, барных стоек и т.д. в мебельной промышленности и подоконников и т.д. в строительстве - не установлено отклонений от требований: «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв.Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заключение:

Плиты, листы, изделия из искусственного камня марки «Tristone» – производимые фирмой «Lion Chemtech Co., Ltd.», 41-5 Moonpyong-Dong, Daeduk-Gu, Daejeon, Korea («Лион Кемтек Ко., Лтд.», 41-5 Мунпайонг-Донг, Даедук-Гу, Даеджон, Корея), соответствуют «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделением

Е.Г. Майорова

Испытательный лабораторный центр ООО «Микрон»

Аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.21AB72

Срок действия аттестата аккредитации с 19.08.2011 по 19.08.2016 г.

Аттестат аккредитации № ГСЭН. RU.ЦОА.764

Зарегистрирован в Реестре Системы 31.10.2011 г., действителен до 31.10.2014 г.

Зарегистрирован в Едином реестре № РОСС. RU.0001.518482 от 31.10.2011 г.

143010, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 9
тел. (499) 120-61-49, (495) 596-38-93, e-mail: ilmikron@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной
лаборатории

Казанцев А.Ю.

ПРОТОКОЛ № 4/03-486 от 28 марта 2012 г.

Наименование образца

Плиты, листы, изделия из искусственного камня
марки «Tristone».

Код образца

486.4.20.03.12

Объем (количество) образцов,
поступивших на испытание

1 шт

Заявитель

“Lion Chemitech Co., Ltd.”, 41-5 Moonpyong-
Dong, Daeduk-Gu, Daejon, Korea («Лион Чемитек
Ко., Лтд.»), 41-5 Мунпайонг-Донг, Даедук-Гу,
Даеджон, Корея)

Изготовитель:

“Lion Chemitech Co., Ltd.”, 41-5 Moonpyong-
Dong, Daeduk-Gu, Daejon, Korea («Лион Чемитек
Ко., Лтд.»), 41-5 Мунпайонг-Донг, Даедук-Гу,
Даеджон, Корея)

Дата получения образца

20.03.12

Дата начала испытаний:

20.03.12

Дата окончания испытаний:

28.03.12

Нормативная документация

Единые санитарно-эпидемиологические и
гигиенические требования к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю), утвержденные решением
Комиссии таможенного Союза от 28 мая 2010 г.
№299 (гл. II, разд. 16)

Сопроводительный документ

Акт отбора от 20.03.12 г.

Средства измерений

КФК-2МП

Анализатор вольтамперометрический
АКВ-07МК

Общее количество страниц в протоколе

3

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний		НД на метод испытаний
		дистиллированная вода	дистиллированная вода, 2%-й раствор лимонной кислоты	
Органолептические показатели водных вытяжек				
Запах (баллы)	Не более 1	0 баллов	0 баллов	№880-71
Привкус	Не допускается	Отсутствует	Отсутствует	№880-71
Муть	Не допускается	Отсутствует	Отсутствует	№880-71
Осадок	Не допускается	Отсутствует	Отсутствует	№880-71
Допустимые количества миграции химических веществ в водную среду, мг/л:				
Алюминий	0,5	менее 0,001	менее 0,001	ГОСТ Р 51969-02
Железо (Fe), мг/л	0,3	менее 0,001	менее 0,001	ГОСТ24788-2001
Титан (Ti), мг/л	0,1	менее 0,001	менее 0,001	ГОСТ24788-2001
Бор (В), мг/л	0,5	менее 0,001	менее 0,001	ГОСТ24788-2001
Кобальт (Co), мг/л	0,1	менее 0,001	менее 0,001	ГОСТ24788-2001
Никель (Ni), мг/л	0,1	менее 0,001	менее 0,001	ГОСТ24788-2001
Хром (Cr 3+), мг/л	сум-марно	менее 0,001	менее 0,001	ГОСТ 12697-77
Хром (Cr 6+), мг/л	0,1			
Марганец (Mn), мг/л	0,1	менее 0,001	менее 0,001	ГОСТ24788-2001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Испытанный образец соответствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии таможенного Союза от 28 мая 2010 г. №299 (гл. II, разд.16).

Ответственный за оформление протокола:



Артеменко И.П.

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПОЖАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
(ИЛ ООО «ПСК»), рег.№ ТРПБ.RU.ИН90 от 31.10.2011г. адрес:
125319, Москва г, Аэропортовская 1-я ул, дом № 6, корпус 6, оф.1-4**

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)

«1» Ил. ПСК Т.В. Гаюн 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)

«1» Ил. ПСК Г. Туаев 2012 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СЕРТИФИКАЦИИ
№ ППБ-263/03-2012 от 15.03.2012 г.**

Плита облицовочная из искусственного камня т.м. "Tristone" толщиной от 6 мм до 30 мм, плотностью. ОКП 57 5200

Москва 2012 г.

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПОЖАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
(ИЛ ООО «ПСК»),**

Аккредитована ГУПС МЧС России в Системе сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации на техническую компетентность и независимость.

Регистрационный индекс ТРПБ.RU.ИН90 срок действия аттестата аккредитации от 31.10.2011г., действителен до 30.10.2016 г.

1 Наименование и адрес заказчика

Орган по сертификации ООО "Пожарная Сертификационная Компания". 123290, г. Москва, Ленинградский пр-кт, дом № 80, корп.30а, оф.6 тел. 8(495)380-39-47. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ68 выдан 31.10.2011г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

2 Наименование объекта испытаний, изготовитель и результаты идентификации

На испытания были представлены образцы: *Плита облицовочная из искусственного камня т.м. "Tristone" толщиной от 6 мм до 30 мм, плотностью. ОКП 57 5200.*

Изготовитель: "Lion Chemtech Co.,Ltd". Адрес: 41-5 Moonpyong-Dong, Daeduk-Gu, Daejeon, Республика Корея.

В результате идентификации, установлено, что образцы *Плита облицовочная из искусственного камня т.м. "Tristone" толщиной от 6 мм до 30 мм, плотностью. ОКП 57 5200*, соответствуют представленной на них документации.

3 Основания для проведения работ и методы испытаний

Основание для проведения работ:

-решение по заявке № 278-СС/03-2012 от 02.03.2012 г.;

-направление на испытания в ИЛ № 278-СС/03-2012 от 05.03.2012 г.;

ЦЕЛЬ Испытаний:

Определить по Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ, ст.134, табл. № 27 показатели пожарной опасности, а именно:

-группу горючести по ГОСТ 30244;

-группу воспламеняемости по ГОСТ 30402;

-группу дымообразующей способности по значению коэффициента дымообразования в соответствии с ГОСТ 12.1.044;

- класс опасности (группы) по значению показателя токсичности продуктов горения в соответствии с ГОСТ 12.1.044.

Испытательное и измерительное оборудование:


Испытания проводились на метрологически аттестованном оборудовании ИЛ ООО «ПСК»:

Установка для испытания строительных материалов на горючесть, аттестат №511-11, дата выдачи 16.09.2011 г., срок действия 12 месяцев;

Установка для определения коэффициента дымообразования твердых веществ и материалов, аттестат №528-11, дата выдачи 16.09.2011 г., срок действия 12 месяцев;

Установка для определения воспламеняемости строительных материалов, аттестат №531-11, дата выдачи 16.09.2011 г., срок действия 12 месяцев;

Установка для определения показателей токсичности продуктов горения полимерных материалов, аттестат №513-11, дата выдачи 16.09.2011 г., срок действия 12 месяцев.

Частичное опубликование и перепечатка настоящего протокола без согласования с ИЛ ООО «ПСК» запрещается.	ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ППБ-263/03-2012 от "15" марта 2012 г. Всего листов 8. Лист 2/ Подпись 
---	---

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПОЖАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
(ИЛ ООО «ПСК»)),**

Аккредитована ГУГПС МЧС России в Системе сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации на техническую компетентность и независимость.

Регистрационный индекс ТРПБ.RU.ИН90 срок действия аттестата аккредитации от 31.10.2011 г., действителен до 30.10.2016 г.

Перечень средств измерений представлен в таблице 1.

Таблица 1.


Наименование средств измерений	Номер	Пределы измерений	Класс точности	Дата очередной поверки
Секундомер СОПпр-2а-3-000	3310	0-60 мин.	2	15.09.2012 г.
Термоэлектрический преобразователь ХА	1-6	0-1100 °С	2	15.09.2012 г.
Термометр многоканальный ТМ 5231/1	2054	0-1300 °С	0,1	15.09.2012 г.
Весы лабораторные Табог	3122	0-120 г	ц.д. 0,01 г	15.09.2012 г.
Весы электронные товарные ВТ	А-9388	0,02-15 кг	отн.пог.±0,1%	15.09.2012 г.
Датчик теплового потока ПТПО-01	42	5-100 кВт/м ²	отн.пог.±4,8%	15.09.2012 г.
Вольтметр В7-38	8573	0-1000 В	0,1	15.09.2012 г.
Газоанализатор «Инфралайт 11Р»	4441	СО 0-1% об.	отн.пог.±2%	15.09.2012 г.
Штангенциркуль ШЦ-Ц-150	б/н	0-150 мм	ц. д. 0,1 мм	15.09.2012 г.
Термометр лабораторный	1892	0-120 °С	ц. д. 1 °С	15.09.2012 г.
Линейка измерительная ГОСТ 427-75	б/н	0-1000мм	ц. д. 0,1 мм	15.09.2012 г.
Приемник теплового потока ДТВП	б/н	1-15 кВт/м ²	отн.пог.±5%	15.09.2012 г.
Анемометр ручной	378	0,3-20 м/с	±0,1 м/с	15.09.2012 г.
Счетчик газа мембранный ОКТАВА-А G6-2	1355	0,06-10м ³ /ч	0,03	15.09.2012 г.
Ротаметр с местными показаниями типа РМ – 1,6 ГУЗ модификации РМФ ГОСТ 13045-81	90150	0,145-1,6 м ³ /ч	2%	15.09.2012 г.
Ротаметр с местными показаниями типа РМ-6,3 ГУЗ ГОСТ 13045-81	311122	0,866-6,3 м ³ /ч	2%	15.09.2012 г.

4 Процедура отбора образцов

Отбор образцов проводился в соответствии с ПР 50.3.002 - 95 экспертом органа по сертификации ООО «ПСК». Акт отбора образцов представлен в Приложении к настоящему протоколу.

5 Результаты испытаний

5.1 Результаты экспериментального определения группы горючести образца материала представлены в таблице 2.

Частичное опубликование и перепечатка настоящего протокола без согласования с ИЛ ООО «ПСК» запрещается.	ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ППБ-263/03-2012 от "15" марта 2012 г. Всего листов 8 . Лист 3 Подпись 
---	---

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПОЖАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
(ИЛ ООО «ПСК»)),**

Аккредитована ГУТПС МЧС России в Системе сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации на техническую компетентность и независимость.

Регистрационный индекс ТРПБ.RU.ИН90 срок действия аттестата аккредитации от 31.10.2011 г., действителен до 30.10.2016 г.

Таблица 2.

Номер опыта	Температура дымовых газов, град. С	Время самостоятельного горения, с	Длина повреждения образцов, %				Степень повреждения образцов по длине, %	Масса образцов, г (средняя арифметическая величина)		Степень повреждения образцов по массе, %
			1	2	3	4		до опыта	после опыта	
1	344	0	89	92	88	90	90	488	462	5
2	352	0	86	87	90	91	89	473	453	4
3	361	0	91	88	89	91	90	481	466	3
Среднее арифм.	352	0					90			4

Примечание – Образец материала испытывался прикрепленным саморезами к асбестоцементному листу толщ. 10 мм.

5.2 Результаты экспериментального определения группы воспламеняемости образца материала представлены в таблице 3.

Таблица 3 Результаты определения группы воспламеняемости

Номер опыта	Поверхностная плотность теплового потока, кВт/м ²	Время до воспламенения, с	Критическая поверхностная плотность теплового потока, кВт/м ²
1	10	отсутствует	15
2	15	253	
3	15	262	
4	15	254	
5	10	отсутствует	
6	10	отсутствует	
7	20	16	
8	20	18	
9	-	-	

Примечание – Образец материала испытывался прикрепленным саморезами к асбестоцементному листу толщ. 10 мм.
Условия проведения испытаний:
температура окружающей среды – 22 °С,
атмосферное давление – 98,6 кПа,
относительная влажность – 52 %.

Частичное опубликование и перепечатка настоящего протокола без согласования с ИЛ ООО «ПСК» запрещается.	ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ППБ-263/03-2012 от "15" марта 2012 г. Всего листов 8. Лист 4 Подпись 
---	--

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПОЖАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
(ИЛ ООО «ПСК»),**

Аккредитована ГУГПС МЧС России в Системе сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации на техническую компетентность и независимость.


Регистрационный индекс ТРПБ.RU.ИН90 срок действия аттестата аккредитации от 31.10.2011 г., действителен до 30.10.2016 г.

5.3 Результаты экспериментального определения коэффициента дымообразования образца материала представлены в таблице 4.

Таблица 4

Режим испыта- ния	Номер образца	Масса образца, г	Светопропускание				Кoeffици-ент дымооб- разования, м ² /кг
			начальное %		конечное %		
Тление	1	1,99	100		17		570
	2	1,97	100		23		477
	3	2,11	100		18		520
	4	1,96	100		21		510
	5	2,01	100		19		529
Среднее значение в режиме тления Dm ср =							521 м ² /кг
Горение	1	2,01	100		26		429
	2	2,10	100		23		448
	3	1,98	100		25		448
	4	2,03	100		20		507
	5	1,89	100		27		443
Среднее значение в режиме горения Dm ср =							455 м ² /кг

Условия проведения испытаний:
температура окружающей среды- 22 °С,
атмосферное давление – 98,6 кПа,
относительная влажность – 52 %.

Частичное опубликование и перепечатка настоящего протокола без согласования с ИЛ ООО «ПСК» запрещается.	ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
	№ ППБ-263/03-2012 от "15" марта 2012 г. Всего листов 8 . Лист 5 Подпись 

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПОЖАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
(ИЛ ООО «ПСК»),**

Аккредитована ГУПИС МЧС России в Системе сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации на техническую компетентность и независимость.

Регистрационный индекс ТРПБ.RU.ИН90 срок действия аттестата аккредитации от 31.10.2011 г., действителен до 30.10.2016 г.

**5.4 Результаты экспериментального определения показателя токсичности
продуктов горения образца материала представлены в таблице 5.**

Таблица 5

№ п/п	Темпера- тура ис- пытаний, °С	Время разло- жения, мин.	Потеря массы, г	Концентрации, % об.			Показатель токсичности Hcl ₅₀ , г/м ³
				CO	CO ₂	O ₂	
1	500	23	0,60	0,17	0,82	15,90	12,3
2	500	17	0,91	0,13	0,88	15,41	
3	500	18	0,89	0,18	0,82	15,73	
4	500	20	0,71	0,19	0,94	16,18	

Примечания: 1. Режим испытания – *термоокислительное разложение (тление)*.
2. Продолжительность экспозиции *30 мин.*

животных–

Условия проведения испытаний:
температура окружающей среды– 22 °С,
атмосферное давление – 98,6 кПа,
относительная влажность – 52 %.

6 Выводы

Образцы относятся:


- к группе горючести Г4 по ГОСТ 30244-94;
- к группе воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402-96;
- к группе дымообразующей способности ДЗ по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18)
- к группе токсичности продуктов горения Т4 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20)


Испытания проводил:

Инженер-испытатель

 **В.Н. Салов**

Инженер по сертификации

 **Р.Г. Полень**

Частичное опубликование и перепечатка настоящего протокола без согласования с ИЛ ООО «ПСК» запрещается.	ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ППБ-263/03-2012 от "15" марта 2012 г. Всего листов 8 . Лист 6 Подпись 
---	--

ООО «Пожарная Сертификационная Компания»

123290, г. Москва, Ленинградский проспект, дом № 80, корп.30а, оф.6, тел. 8 (495)380-39-47, 8 (495)380-39-48

АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ
для проведения сертификационных испытаний
от 05.03.2012

на соответствие требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

обозначение нормативных документов (ГОСТы, НПБ и др.)

Изготовитель: "Lion Chemtech Co.,Ltd". Адрес: 41-5 Moonpyong-Dong, Daeduk-Gu, Daejeon, Республика Корея.

наименование предприятия и адрес места отбора образцов

О.О. Мальцева, в присутствии представителя компании " Lion Chemtech Co.,Ltd "

должность, инициалы, фамилия лица, уполномоченного на отбор образцов

отобраны образцы продукции, изготовленной по технической документации изготовителя

НД (технические условия, ТД изготовителя и т.п.)

принятой ОТК

Отобранные образцы по конструкции, составу и технологии изготовления идентичны продукции, поставляемой потребителю.

NN п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	№ партии	Размер партии (количество)	Дата изгот.	Количество (масса) отобранных образцов	
						для испытаний	контроль- ных
	Плита облицовочная из искусственного камня т.м. "Tristone" толщиной от 6 мм до 30 мм, плотностью. ОКП 57 5200	м ²			2011	4	1

Отбор образцов производится в соответствии с решением по заявке № 278-СС/03-2012 от 02.03.2012 г.;

Отобранные образцы упаковываются в полиэтилен

вид упаковки

маркируются этикеткой завода-изготовителя

вид маркировки

комплекуются документацией техническое описание изготовителя

паспорт качества, ТУ, ГОСТ, технические характеристики

и передаются в ОС в соответствии с условиями Договора (контракта) № 2012-06-ПС от 01.02.2012.

Условия хранения складские

Испытанные образцы подлежат утилизации

Контрольные образцы подлежат ответственному хранению в лаборатории или утилизации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

1. Наименование продукции, тип (марка) и т. п. Плита облицовочная из искусственного камня т.м. "Tristone" толщиной от 6 мм до 30 мм, плотностью. ОКП 57 5200.
2. Наименование страны-изготовителя: Республика Корея

3. Наименование фирмы-изготовителя, юридический (фактический) адрес: "Lion Chemtech Co.,Ltd". Адрес: 41-5 Moonpyong-Dong, Daeduk-Gu, Daejon, Республика Корея.

4. Коды: ОКП 57 5200 ТНВЭД 6810 19 900 0

5. Дополнительная информация (при необходимости) _____

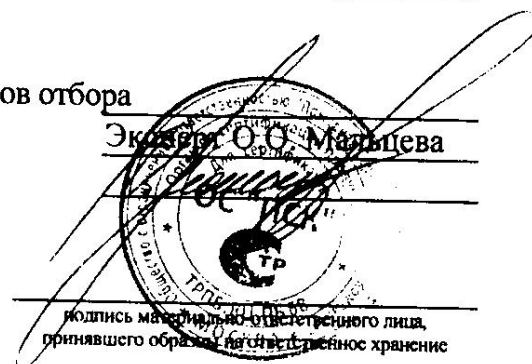
ВЫВОДЫ

Представленная продукция идентифицирована с образцом и ее описанием

ОВИЯКОМЛЕН CO.,LTD
41-5,MOONPYONG-DONG,DAEDUK-GU,
DAEJON KOREA
President *[Signature]*
представитель изготовителя, заявителя

Подписи участников отбора

[Signature] Эксперт О.О. Малышева



М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-KR.ПБ68.В.00173
(номер сертификата соответствия)

ТР 0660697
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ "Lion Chemtech Co., Ltd". Адрес: 41-5 Moonpyong-Dong, Daeduk-Gu, Daejon, Korea,
(наименование и место- Республика Корея. Телефон +(82-42) 930-3332, факс +(82-42) 930-3333.
нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Lion Chemtech Co., Ltd". Адрес: 41-5 Moonpyong-Dong, Daeduk-Gu, Daejon, Korea,
(наименование и место- Республика Корея. Телефон +(82-42) 930-3332, факс +(82-42) 930-3333.
нахождение изготовителя
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". 125319, г.
(наименование и местонахождение органа по сертификации. Москва, ул. Аэропортовская 1-я, дом 6, корпус 6, офис 1-4, тел. (495)
380-39-47. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ68 выдан 30.10.2011г. Департаментом
надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Плиты, листы, изделия облицовочные из искусственного
камня торговой марки "Tristone" толщиной от 6 мм до 30
(информация об объекте сертификации. мм, плотностью от 1600кг/см³ до 1750 кг/см³. Серийный
позволяющая идентифицировать объект) выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 5200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный закон
от 22.07.2008 N 123-ФЗ), глава 18., статья 80.,
(наименование технического регламента (технических п 1, глава 19., статья 81., п.1., глава 30., статья
регламентов), на соответствие требованиям которого 134., п. 7., глава 33., статья 149, Приложение,
таблицы 3, 27

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
6810 19 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № ППБ-263/03-2012 от
15.03.2012г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания",
рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 31.10.2011, адрес: 125319, Москва г, Аэропортовская 1-я ул, дом № 6, корпус 6,
оф.1-4.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат системы менеджмента качества изготовителя
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008), № СДСГК
(документы, представленные заявителем в орган по RU.OC05.K00383 от 28.02.2012г. до 28.02.2015г., выдан ОС АНО
сертификации в качестве доказательств соответствия "Калуга-Тест" номер аттестата аккредитации СДСГК RU.3608.OC05 от 11.01.2010 г.
продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.04.2012 по 09.04.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Т.В. Гаюн

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

О.О. Мальцева